UAB „MIJONA“
Jotvingių g. 5, Panevėžys, LT-36110, Lietuva
Įm. kodas: 302336376, PVM mok. kodas: LT 100004690116
Tel. 8-650-38118, tel/faksas 8-45-432421
El-paštas: info@mijona.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Serijos nr.: 20200203/214

1. **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas (pavadinimas):** MJ20L3 (d20/14)

PVC apsauginis vamzdis apsaugai nuo induksinių srovių, d20/14

2. **Tipo, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti produktą:** tipas, partijos numeris nurodyti ant gaminio pakuotės

3. **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomąją darniąją techninę specifikaciją:** apsaugai nuo indukcinių srovių.

4. **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:** TT Plast T. Fortuna, T. Bugaj Spółka Jawna Targowisko 476 32-015 Kła.

5. **Gaminiui taikomi darnieji standartai:**

Nuorodos į standartus:	Direktyva UE 2006/95/WE PN EN-62305-3:2011 PN EN-61386-1:2011 PN EN-61386-21:2010

6. **Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):** sistema 3.

7. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Medžiaga	PVC plastikas
Vamzdžio išorinis/ vidinis diametras	Rd20mm/ Rd14mm
Vamzdžio ilgis	L=3000mm
Degumo klasė	V0 pagal URL94 (atitinka A2 degumo klasę)
Temperatūrinis rėžimas montažui ir transportavimui	nuo -20°C iki +60°C
Spalva	Pilka (RAL7010-7011)

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka nurodytam gamintojui.

Deklaraciją pasirašyta:
UAB „Mijona”
Mindaugas Snicorius, direktorius



Lightning rigid pipe

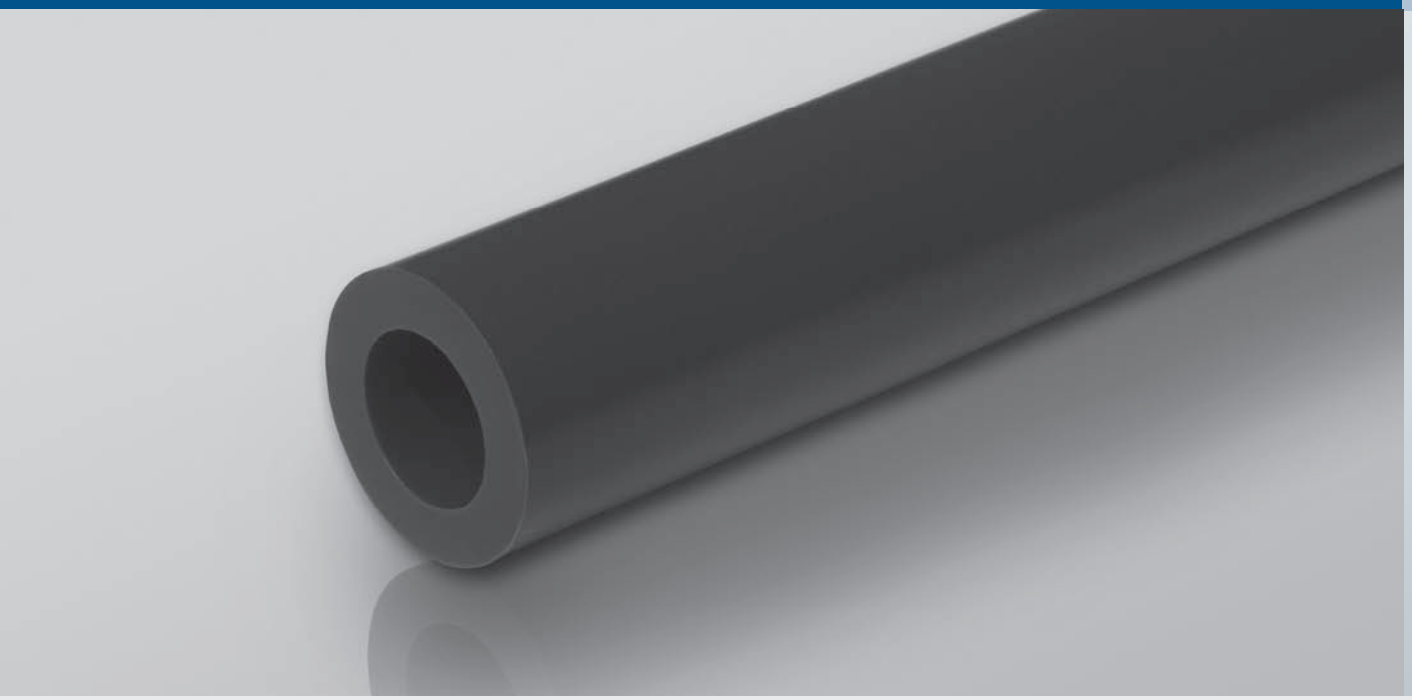

Protection pipes for open areas

Technical specification



Lightning rigid pipe - GROM	
Reference documents:	Directive UE 2006/95/WE
	PN-EN-62305-3:2011
	PN-EN 61386-1:2011
	PN-EN 61386-21:2010
PKWiU:	22.21.21.0
Characteristic:	Rigid pipe, doesn't spread flame, self-extinguishing
	Characterize with increased durability and invariability colours, even in conditions of constant threat of UV radiation
Application:	Laying down efferent ducts in lightning installations
Purpose:	Protection against results of flowing surge current at the moment when thunderbolt struck
Material:	PCV modified
Compressive strength:	1250N
Impact resistance:	Big
Type:	Rigid pipe
Scope of temperatures: (transport, installation, exploitation)	-20°C ÷ 60°C
Colour*:	Grey
External diameter (mm):	20; 28; 32; 40
Length of bar:	3 m
*possibility of making pipe in white colour on request	

TT PLAST T. Fortuna, T. Bugaj Spółka Jawna
Targowisko 476, 32-015 Kłaj
tel.: 12 284 46 41 | tel./fax: 12 284 46 42 | biuro@ttplast.com
NIP: 683-18-62-210 | Regon: 356395014

TTPLAST

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
nr TTP/26a/2014

1. Producent wyrobu budowlanego: TT Plast T.Fortuna, T.Bugaj Spółka Jawna
   Targowisko 476, 32-015 Kłaj
   Zakład Produkcyjny: Targowisko 476, 32-015 Kłaj

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Rura odgromowa sztywna GROM**

Symbol	Średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Długość odcinka [m]	Uwagi
GROM 20/14	20	14	3	odcinki
GROM 28/22	28	22	3	odcinki
GROM 32/26	32	26	3	odcinki
GROM 40/34	40	34	3	odcinki

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 22.21.21.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Ochrona przed skutkami przepływu prądu udarowego podczas uderzenia pioruna.

5. Specyfikacja techniczna: Karta wymagań jakościowych nr 11/TTP

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Symbol	Wynik badania zgodnie z normą EN 61386-24:2010		Klasa palności [UL.94]
	Odporność na ściskanie [N]	Cechowanie	
GROM	1250	GROM 20/14 TTPLAST DATA PRODUKCJI, NR OPERATORA	V-0
GROM	1250	GROM 28/22 TTPLAST DATA PRODUKCJI, NR OPERATORA	
GROM	1250	GROM 32/26 TTPLAST DATA PRODUKCJI, NR OPERATORA	
GROM	1250	GROM 40/34 TTPLAST DATA PRODUKCJI, NR OPERATORA	

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
   nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Tomasz Fortuna

Targowisko, 16.07.2015 r.

Właściciel